



检测报告

No: JF-20240626101

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 郑州市上街区老干部局卫生间
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024 年 06 月 26 日

河南剑丰检测科技有限公司

HenanJianfengTestingTechnologyCo., Ltd.

(加盖检验检测专用章)



声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhibin@hnjfkjyxs.wecom.work

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626101

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	郑州市上街区老干部局卫生间		
样品名称	生活饮用水	采样人员	王侨 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ102	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	上街区老干部局卫生间管网水		
检测项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）*、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、溴酸盐*、贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、硒、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、四氯化碳、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯（总量）*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯（总量）*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯（总量）*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并（a）芘*、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异茨醇*、土臭素*。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626101

检测结论	检测结果见报告续页。
备注	1. 三卤甲烷的检测结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的检测结果与其各自限值的比值之和，当检测项目的检测结果小于检出限时，按“0”参与计算； 2. 标注“*”的项目“一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氨（以N计）*、溴酸盐*贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时)*、钠*、2-甲基异莰醇*、土臭素*。”无检测资质，分包至其他公司
批准:	审核:

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626101

序号	检测项目		单位	标准要求	实测结果
1	菌落总数		CFU/mL	≤100	30
2	总大肠菌群		MPN/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不应检出	未检出
4	砷		mg/L	≤0.01	<0.001
5	镉		mg/L	≤0.005	<0.0004
6	铬（六价）		mg/L	≤0.05	<0.0016
7	铅		mg/L	≤0.01	<0.0012
8	汞		mg/L	≤0.001	<0.0001
9	氰化物		mg/L	≤0.05	<0.0032
10	氟化物		mg/L	≤1.0	0.16
11	硝酸盐（以 N 计）		mg/L	≤10	0.69
12	三卤甲烷	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0022
13		一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00020
14		二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.0022
15		三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00022
16	二氯乙酸*		mg/L	≤0.05	0.0013
17	三氯乙酸*		mg/L	≤0.1	0.001
18	亚氯酸盐*		mg/L	≤0.7	0.0415
19	氯酸盐		mg/L	≤0.7	0.0326
20	色度		度	≤15	<5
21	浑浊度		NTU	≤1	<0.36
22	臭和味		/	无异臭、异味	无异臭、异味

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626101

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	无量纲	6.5-8.5	8.01
25	铝	mg/L	≤0.2	<0.037
26	铁	mg/L	≤0.3	<0.006
27	锰	mg/L	≤0.1	<0.0005
28	铜	mg/L	≤1.0	<0.12
29	锌	mg/L	≤1.0	<0.06
30	氯化物	mg/L	≤250	10.9
31	硫酸盐	mg/L	≤250	21.2
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	179
33	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	98
34	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.16
35	氨(以 N 计)*	mg/L	≤0.5	0.022
36	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.013
37	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.033
38	游离氯	mg/L	≥0.05	0.23
39	溴酸盐*	mg/L	≤0.01	0.0005
40	贾第鞭毛虫*	个/10L	<1	0
41	隐孢子虫*	个/10L	<1	0
42	锑*	mg/L	≤0.005	<5×10 ⁻⁴
43	钡*	mg/L	≤0.7	<1×10 ⁻³
44	铍*	mg/L	≤0.002	<2×10 ⁻⁴
45	硼*	mg/L	≤1.0	<0.011

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626101

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
46	铅*	mg/L	≤ 0.07	$< 8 \times 10^{-3}$
47	镍*	mg/L	≤ 0.02	$< 6 \times 10^{-3}$
48	银*	mg/L	≤ 0.05	< 0.013
49	铊*	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$
50	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 4 \times 10^{-4}$
51	高氯酸盐*	mg/L	≤ 0.07	$< 7 \times 10^{-3}$
52	二氯甲烷*	mg/L	≤ 0.02	0.0079
53	1,2-二氯乙烷*	mg/L	≤ 0.03	$< 1.27 \times 10^{-4}$
54	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
55	氯乙烯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.37 \times 10^{-4}$
56	1,1-二氯乙烯*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.41 \times 10^{-4}$
57	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.75 \times 10^{-4}$
58	三氯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 2.20 \times 10^{-4}$
59	四氯乙烯*	mg/L	≤ 0.04	$< 1.50 \times 10^{-3}$
60	六氯丁二烯*	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.21 \times 10^{-5}$
61	苯*	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
62	甲苯*	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
64	苯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.25 \times 10^{-4}$
65	氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
66	1,4-二氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 5.8 \times 10^{-5}$
67	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
68	六氯苯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.50 \times 10^{-4}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告



JF-20240626101

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
69	七氯*	mg/L	≤ 0.0004	$< 3.4 \times 10^{-5}$
70	马拉硫磷*	mg/L	≤ 0.25	$< 4.0 \times 10^{-4}$
71	乐果*	mg/L	≤ 0.006	$< 7.2 \times 10^{-4}$
72	灭草松*	mg/L	≤ 0.3	$< 5 \times 10^{-4}$
73	百菌清*	mg/L	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$
74	呋喃丹*	mg/L	≤ 0.007	$< 1.25 \times 10^{-4}$
75	毒死蜱*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.5 \times 10^{-4}$
76	草甘膦*	mg/L	≤ 0.7	< 0.025
77	敌敌畏*	mg/L	≤ 0.001	$< 4.2 \times 10^{-4}$
78	莠去津*	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
79	溴氰菊酯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$
80	2,4-滴*	mg/L	≤ 0.03	$< 4.0 \times 10^{-4}$
81	乙草胺*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.4 \times 10^{-6}$
82	五氯酚*	mg/L	≤ 0.009	$< 9.9 \times 10^{-4}$
83	2,4,6-三氯酚*	mg/L	≤ 0.2	$< 4.0 \times 10^{-4}$
84	苯并(a)芘*	mg/L	≤ 0.00001	$< 1.4 \times 10^{-6}$
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)*	mg/L	≤ 0.008	$< 4.1 \times 10^{-4}$
86	丙烯酰胺*	mg/L	≤ 0.0005	$< 5 \times 10^{-5}$
87	环氧氯丙烷*	mg/L	≤ 0.0004	$< 6 \times 10^{-5}$
88	微囊藻毒素-LR*	mg/L	≤ 0.001	$< 6 \times 10^{-5}$
89	钠*	mg/L	≤ 200	5.65
90	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0003
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
92	2-甲基异莰醇*	mg/L	≤ 0.00001	$< 2.2 \times 10^{-6}$
93	土臭素*	mg/L	$\leq 0.00001\text{mg/L}$	$< 3.8 \times 10^{-6}$

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

-----报告结束-----



检测报告

No: JF-20240626102

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 郑州市上街区图书馆卫生间
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024 年 06 月 26 日

河南剑丰检测科技有限公司
HenanJianfengTestingTechnologyCo., Ltd.
(加盖检验检测专用章)



声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhbin@hnjfkjyxs.wecom.work

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626102

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	郑州市上街区图书馆卫生间		
样品名称	生活饮用水	采样人员	王侨 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ103	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	上街区图书馆卫生间管网水		
检测项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨（以 N 计）*、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、溴酸盐*、贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、硒、高氧酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、四氯化碳、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇*、土臭素*。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		
检测结论	检测结果见报告续页。		

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626102

备注	1. 三卤甲烷的检测结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的检测结果与其各自限值的比值之和，当检测项目的检测结果小于检出限时，按“0”参与计算； 2. 标注“*”的项目“一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氨（以N计）*、溴酸盐*贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、2-甲基异莰醇*、土臭素*。”无检测资质，分包至其他公司
批准：王文斌 审核：陈志刚 检测：穆慧君	

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626102

序号	检测项目		单位	标准要求	实测结果
1	菌落总数		CFU/mL	≤100	29
2	总大肠菌群		MPN/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不应检出	未检出
4	砷		mg/L	≤0.01	<0.001
5	镉		mg/L	≤0.005	<0.0003
6	铬（六价）		mg/L	≤0.05	<0.0018
7	铅		mg/L	≤0.01	<0.0012
8	汞		mg/L	≤0.001	<0.0001
9	氰化物		mg/L	≤0.05	<0.0031
10	氟化物		mg/L	≤1.0	0.16
11	硝酸盐（以N计）		mg/L	≤10	0.66
12	三卤甲烷	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0022
13		一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00020
14		二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.0022
15		三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00022
16	二氯乙酸*		mg/L	≤0.05	0.0013
17	三氯乙酸*		mg/L	≤0.1	0.001
18	亚氯酸盐*		mg/L	≤0.7	0.0415
19	氯酸盐		mg/L	≤0.7	0.0326
20	色度		度	≤15	<5
21	浑浊度		NTU	≤1	<0.36
22	臭和味		/	无异臭、异味	无异臭、异味

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626102

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	无量纲	6.5-8.5	8.25
25	铝	mg/L	≤0.2	<0.037
26	铁	mg/L	≤0.3	<0.006
27	锰	mg/L	≤0.1	<0.0005
28	铜	mg/L	≤1.0	<0.12
29	锌	mg/L	≤1.0	<0.06
30	氯化物	mg/L	≤250	11.9
31	硫酸盐	mg/L	≤250	21.3
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	159
33	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	97
34	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.15
35	氨(以 N 计)*	mg/L	≤0.5	0.026
36	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.013
37	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.033
38	游离氯	mg/L	≥0.05	0.23
39	溴酸盐*	mg/L	≤0.01	0.0005
40	贾第鞭毛虫*	个/10L	<1	0
41	隐孢子虫*	个/10L	<1	0
42	锑*	mg/L	≤0.005	<4.5×10 ⁻⁴
43	钡*	mg/L	≤0.7	<1.2×10 ⁻³
44	铍*	mg/L	≤0.002	<2×10 ⁻⁴
45	硼*	mg/L	≤1.0	<0.012

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626102

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
46	钼*	mg/L	≤ 0.07	$< 7.3 \times 10^{-3}$
47	镍*	mg/L	≤ 0.02	$< 6 \times 10^{-3}$
48	银*	mg/L	≤ 0.05	< 0.013
49	铊*	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$
50	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 4.1 \times 10^{-4}$
51	高氯酸盐*	mg/L	≤ 0.07	$< 7 \times 10^{-3}$
52	二氯甲烷*	mg/L	≤ 0.02	0.0079
53	1,2-二氯乙烷*	mg/L	≤ 0.03	$< 1.26 \times 10^{-4}$
54	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
55	氯乙烯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.37 \times 10^{-4}$
56	1,1-二氯乙烯*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.40 \times 10^{-4}$
57	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.74 \times 10^{-4}$
58	三氯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 2.20 \times 10^{-4}$
59	四氯乙烯*	mg/L	≤ 0.04	$< 1.50 \times 10^{-3}$
60	六氯丁二烯*	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.21 \times 10^{-5}$
61	苯*	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
62	甲苯*	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
64	苯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.26 \times 10^{-4}$
65	氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
66	1,4-二氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 5.8 \times 10^{-5}$
67	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
68	六氯苯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.51 \times 10^{-4}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

限公司
缝章

JF-20240626102

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
69	七氯*	mg/L	≤0.0004	<3.3×10 ⁻⁵
70	马拉硫磷*	mg/L	≤0.25	<4.2×10 ⁻⁴
71	乐果*	mg/L	≤0.006	<7.2×10 ⁻⁴
72	灭草松*	mg/L	≤0.3	<5×10 ⁻⁴
73	百菌清*	mg/L	≤0.01	<4.1×10 ⁻⁴
74	呋喃丹*	mg/L	≤0.007	<1.25×10 ⁻⁴
75	毒死蜱*	mg/L	≤0.03	<2.5×10 ⁻⁴
76	草甘膦*	mg/L	≤0.7	<0.025
77	敌敌畏*	mg/L	≤0.001	<4.2×10 ⁻⁴
78	莠去津*	mg/L	≤0.002	<0.0005
79	溴氰菊酯*	mg/L	≤0.02	<1.01×10 ⁻³
80	2,4-滴*	mg/L	≤0.03	<4.0×10 ⁻¹
81	乙草胺*	mg/L	≤0.02	<1.5×10 ⁻⁶
82	五氯酚*	mg/L	≤0.009	<9.6×10 ⁻⁴
83	2,4,6-三氯酚*	mg/L	≤0.2	<4.0×10 ⁻¹
84	苯并(a)芘*	mg/L	≤0.00001	<1.6×10 ⁻⁶
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)*	mg/L	≤0.008	<4.1×10 ⁻⁴
86	丙烯酰胺*	mg/L	≤0.0005	<5×10 ⁻⁵
87	环氧氯丙烷*	mg/L	≤0.0004	<6×10 ⁻⁵
88	微囊藻毒素-LR*	mg/L	≤0.001	<6×10 ⁻⁵
89	钠*	mg/L	≤200	5.65
90	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.0003
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.005
92	2-甲基异莰醇*	mg/L	≤0.00001	<2.2×10 ⁻⁶
93	土臭素*	mg/L	≤0.00001mg/L	<3.8×10 ⁻⁶

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

-----报告结束-----



检测报告

No: JF-20240626103

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 郑州市上街区自来水厂泵房
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024年06月26日

河南剑丰检测科技有限公司
HenanJianfengTestingTechnologyCo., Ltd.
(加盖检验检测专用章)



声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhibin@hnjckjyxs.wecom.work


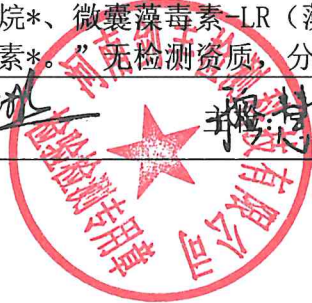
河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626103

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	郑州市上街区自来水厂泵房		
样品名称	生活饮用水	采样人员	王侨 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ104	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	上街区南水北调配套水厂出厂水		
检测项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨（以 N 计）*、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、溴酸盐*、贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、硒、高氧酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、四氯化碳、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇*、土霉素*。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626103

检测结论	检测结果见报告续页。
备注	1. 三卤甲烷的检测结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的检测结果与其各自限值的比值之和，当检测项目的检测结果小于检出限时，按“0”参与计算； 2. 标注“*”的项目“一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氨（以N计）*、溴酸盐*贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、2-甲基异莰醇*、土臭素*。”无检测资质，分包至其他公司
批准：  审核：  	

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626103

序号	检测项目		单位	标准要求	实测结果
1	菌落总数		CFU/mL	≤100	26
2	总大肠菌群		MPN/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不应检出	未检出
4	砷		mg/L	≤0.01	<0.001
5	镉		mg/L	≤0.005	<0.0003
6	铬（六价）		mg/L	≤0.05	<0.0014
7	铅		mg/L	≤0.01	<0.0013
8	汞		mg/L	≤0.001	<0.0001
9	氰化物		mg/L	≤0.05	<0.0022
10	氟化物		mg/L	≤1.0	0.16
11	硝酸盐（以 N 计）		mg/L	≤10	0.69
12	三卤甲烷	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0025
13		一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00020
14		二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.0021
15		三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00027
16	二氯乙酸*		mg/L	≤0.05	0.0013
17	三氯乙酸*		mg/L	≤0.1	0.001
18	亚氯酸盐*		mg/L	≤0.7	0.0415
19	氯酸盐		mg/L	≤0.7	0.0326
20	色度		度	≤15	<5
21	浑浊度		NTU	≤1	<0.31
22	臭和味		/	无异臭、异味	无异臭、异味

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626103

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	无量纲	6.5-8.5	8.38
25	铝	mg/L	≤0.2	<0.033
26	铁	mg/L	≤0.3	<0.006
27	锰	mg/L	≤0.1	<0.0005
28	铜	mg/L	≤1.0	<0.18
29	锌	mg/L	≤1.0	<0.06
30	氯化物	mg/L	≤250	13.9
31	硫酸盐	mg/L	≤250	24.2
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	175
33	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	87
34	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.16
35	氨(以 N 计)*	mg/L	≤0.5	0.022
36	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.013
37	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.033
38	游离氯	mg/L	≥0.05	0.19
39	溴酸盐*	mg/L	≤0.01	0.0005
40	贾第鞭毛虫*	个/10L	<1	0
41	隐孢子虫*	个/10L	<1	0
42	锑*	mg/L	≤0.005	<5×10 ⁻⁴
43	钡*	mg/L	≤0.7	<1×10 ⁻³
44	铍*	mg/L	≤0.002	<2×10 ⁻⁴
45	硼*	mg/L	≤1.0	<0.011

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626103

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
46	钼*	mg/L	≤ 0.07	$< 8 \times 10^{-3}$
47	镍*	mg/L	≤ 0.02	$< 6 \times 10^{-3}$
48	银*	mg/L	≤ 0.05	< 0.013
49	铊*	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$
50	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 4 \times 10^{-4}$
51	高氯酸盐*	mg/L	≤ 0.07	$< 7 \times 10^{-3}$
52	二氯甲烷*	mg/L	≤ 0.02	0.0079
53	1,2-二氯乙烷*	mg/L	≤ 0.03	$< 1.27 \times 10^{-4}$
54	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
55	氯乙烯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.37 \times 10^{-4}$
56	1,1-二氯乙烯*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.41 \times 10^{-4}$
57	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.75 \times 10^{-4}$
58	三氯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 2.20 \times 10^{-4}$
59	四氯乙烯*	mg/L	≤ 0.04	$< 1.50 \times 10^{-3}$
60	六氯丁二烯*	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.21 \times 10^{-5}$
61	苯*	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
62	甲苯*	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
64	苯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.25 \times 10^{-4}$
65	氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
66	1,4-二氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 5.3 \times 10^{-5}$
67	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.8 \times 10^{-5}$
68	六氯苯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.50 \times 10^{-4}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告



JF-20240626103

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
69	七氯*	mg/L	≤ 0.0004	$< 3.2 \times 10^{-5}$
70	马拉硫磷*	mg/L	≤ 0.25	$< 4.0 \times 10^{-1}$
71	乐果*	mg/L	≤ 0.006	$< 6.1 \times 10^{-4}$
72	灭草松*	mg/L	≤ 0.3	$< 5 \times 10^{-4}$
73	百菌清*	mg/L	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$
74	呋喃丹*	mg/L	≤ 0.007	$< 1.25 \times 10^{-4}$
75	毒死蜱*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.5 \times 10^{-4}$
76	草甘膦*	mg/L	≤ 0.7	< 0.025
77	敌敌畏*	mg/L	≤ 0.001	$< 4.2 \times 10^{-4}$
78	莠去津*	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
79	溴氰菊酯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$
80	2,4-滴*	mg/L	≤ 0.03	$< 4.0 \times 10^{-1}$
81	乙草胺*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.4 \times 10^{-6}$
82	五氯酚*	mg/L	≤ 0.009	$< 9.9 \times 10^{-4}$
83	2,4,6-三氯酚*	mg/L	≤ 0.2	$< 4.0 \times 10^{-4}$
84	苯并(a)芘*	mg/L	≤ 0.00001	$< 1.2 \times 10^{-6}$
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)*	mg/L	≤ 0.008	$< 4.1 \times 10^{-4}$
86	丙烯酰胺*	mg/L	≤ 0.0005	$< 5 \times 10^{-5}$
87	环氧氯丙烷*	mg/L	≤ 0.0004	$< 6 \times 10^{-5}$
88	微囊藻毒素-LR*	mg/L	≤ 0.001	$< 6 \times 10^{-5}$
89	钠*	mg/L	≤ 200	35.65
90	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0003
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
92	2-甲基异莰醇*	mg/L	≤ 0.00001	$< 2.2 \times 10^{-6}$
93	土臭素*	mg/L	$\leq 0.00001 \text{ mg/L}$	$< 3.8 \times 10^{-6}$

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

-----报告结束-----



检测报告

No: JF-20240626104

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 郑州市上街区理想名城卫生间
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024 年 06 月 26 日

河南剑丰检测科技有限公司

HenanJianfengTestingTechnologyCo., Ltd.

(加盖检验检测专用章)



声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhibin@hnjfkjyxs.wecom.work

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626104

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	郑州市上街区理想名城卫生间		
样品名称	生活饮用水	采样人员	王乔 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ105	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	上街区理想名城卫生间管网水		
检测项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）*、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、溴酸盐*、贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、硒、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、四氯化碳、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯（总量）*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯（总量）*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯（总量）*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并（a）芘*、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇*、土臭素*。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626104

检测结论	检测结果见报告续页。
备注	1. 三卤甲烷的检测结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的检测结果与其各自限值的比值之和，当检测项目的检测结果小于检出限时，按“0”参与计算； 2. 标注“*”的项目“一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氨（以 N 计）*、溴酸盐*贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、2-甲基异莰醇*、土臭素*。”无检测资质，分包至其他公司
批准：	王文斌
审核：	陈志刚
主检：	陈慧君

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626104

序号	检测项目		单位	标准要求	实测结果
1	菌落总数		CFU/mL	≤100	28
2	总大肠菌群		MPN/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不应检出	未检出
4	砷		mg/L	≤0.01	<0.001
5	镉		mg/L	≤0.005	<0.0004
6	铬（六价）		mg/L	≤0.05	<0.0026
7	铅		mg/L	≤0.01	<0.0012
8	汞		mg/L	≤0.001	<0.0001
9	氰化物		mg/L	≤0.05	<0.0012
10	氟化物		mg/L	≤1.0	0.16
11	硝酸盐（以 N 计）		mg/L	≤10	0.62
12	三卤甲烷	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0022
13		一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00020
14		二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.0021
15		三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00022
16	二氯乙酸*		mg/L	≤0.05	0.0013
17	三氯乙酸*		mg/L	≤0.1	0.001
18	亚氯酸盐*		mg/L	≤0.7	0.0405
19	氯酸盐		mg/L	≤0.7	0.0326
20	色度		度	≤15	<5
21	浑浊度		NTU	≤1	<0.36
22	臭和味		/	无异臭、异味	无异臭、异味

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626104

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	无量纲	6.5-8.5	8.39
25	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.037
26	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.006
27	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.0005
28	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.12
29	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.06
30	氯化物	mg/L	≤ 250	10.9
31	硫酸盐	mg/L	≤ 250	21.2
32	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	126
33	总硬度(以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	91
34	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.16
35	氨(以 N 计)*	mg/L	≤ 0.5	0.022
36	总 α 放射性	Bq/L	≤ 0.5	0.013
37	总 β 放射性	Bq/L	≤ 1	0.033
38	游离氯	mg/L	≥ 0.05	0.23
39	溴酸盐*	mg/L	≤ 0.01	0.0005
40	贾第鞭毛虫*	个/10L	< 1	0
41	隐孢子虫*	个/10L	< 1	0
42	锑*	mg/L	≤ 0.005	$< 5 \times 10^{-4}$
43	钡*	mg/L	≤ 0.7	$< 1 \times 10^{-3}$
44	铍*	mg/L	≤ 0.002	$< 3 \times 10^{-4}$
45	硼*	mg/L	≤ 1.0	< 0.011

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626104

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
46	钼*	mg/L	≤ 0.07	$< 8 \times 10^{-3}$
47	镍*	mg/L	≤ 0.02	$< 5.3 \times 10^{-3}$
48	银*	mg/L	≤ 0.05	< 0.013
49	铊*	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$
50	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 4 \times 10^{-4}$
51	高氯酸盐*	mg/L	≤ 0.07	$< 7 \times 10^{-3}$
52	二氯甲烷*	mg/L	≤ 0.02	0.0079
53	1,2-二氯乙烷*	mg/L	≤ 0.03	$< 1.27 \times 10^{-4}$
54	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
55	氯乙烯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.37 \times 10^{-4}$
56	1,1-二氯乙烯*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.41 \times 10^{-4}$
57	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.75 \times 10^{-4}$
58	三氯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 2.20 \times 10^{-4}$
59	四氯乙烯*	mg/L	≤ 0.04	$< 1.50 \times 10^{-3}$
60	六氯丁二烯*	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.21 \times 10^{-5}$
61	苯*	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
62	甲苯*	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
64	苯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.25 \times 10^{-4}$
65	氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
66	1,4-二氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 5.8 \times 10^{-5}$
67	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
68	六氯苯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.52 \times 10^{-4}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告



JF-20240626104

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
69	七氯*	mg/L	≤ 0.0004	$< 2.4 \times 10^{-5}$
70	马拉硫磷*	mg/L	≤ 0.25	$< 4.0 \times 10^{-4}$
71	乐果*	mg/L	≤ 0.006	$< 7.1 \times 10^{-4}$
72	灭草松*	mg/L	≤ 0.3	$< 5 \times 10^{-4}$
73	百菌清*	mg/L	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$
74	呋喃丹*	mg/L	≤ 0.007	$< 1.26 \times 10^{-1}$
75	毒死蜱*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.5 \times 10^{-4}$
76	草甘膦*	mg/L	≤ 0.7	< 0.025
77	敌敌畏*	mg/L	≤ 0.001	$< 4.2 \times 10^{-4}$
78	莠去津*	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
79	溴氰菊酯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$
80	2,4-滴*	mg/L	≤ 0.03	$< 4.0 \times 10^{-4}$
81	乙草胺*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.4 \times 10^{-6}$
82	五氯酚*	mg/L	≤ 0.009	$< 9.7 \times 10^{-4}$
83	2,4,6-三氯酚*	mg/L	≤ 0.2	$< 4.0 \times 10^{-4}$
84	苯并(a)芘*	mg/L	≤ 0.00001	$< 1.4 \times 10^{-6}$
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)*	mg/L	≤ 0.008	$< 4.2 \times 10^{-4}$
86	丙烯酰胺*	mg/L	≤ 0.0005	$< 5 \times 10^{-5}$
87	环氧氯丙烷*	mg/L	≤ 0.0004	$< 6 \times 10^{-5}$
88	微囊藻毒素-LR*	mg/L	≤ 0.001	$< 6 \times 10^{-5}$
89	钠*	mg/L	≤ 200	5.17
90	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0003
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
92	2-甲基异莰醇*	mg/L	≤ 0.00001	$< 2.3 \times 10^{-6}$
93	土霉素*	mg/L	$\leq 0.00001\text{mg/L}$	$< 3.6 \times 10^{-6}$

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

-----报告结束-----



检测报告

No: JF-20240626105

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 郑州市上街区自来水厂原水库
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024年06月26日

河南剑丰检测科技有限公司
HenanJianfengTestingTechnologyCo.,Ltd.

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhibin@hnjfkjyxs.wecom.work

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626105

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	郑州市上街区自来水厂原水库		
样品名称	地表水	采样人员	王侨 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ106	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	上街区南水北调配套水厂进厂水		
检测项目	水温*、溶解氧*、化学需氧量（COD）*、五日生化需氧量（BOD ₅ ）*、总磷（P）*、总氮（湖、库以 N 计）*、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物（以 F ⁻ 计）、挥发酚、石油类*、阴离子表面活性剂、硫化物*、粪大肠菌群（个/L）*、硝酸盐（以 N 计）pH、硒、铁、锰、铜*、锌、氯化物（以 Cl ⁻ 计）、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、高锰酸盐指数、氨氮（NH ₃ -N）*、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、环氧氯丙烷*、氯乙烯*、1,2-二氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、氯丁二烯*、六氯丁二烯*、苯乙烯*、甲醛、乙醛*、丙烯醛*、三氯乙醛*、苯*、甲苯*、二甲苯（总量）*、乙苯*、异丙苯*、氯苯*、1,2-二氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯（总量）*、四氯苯*、六氯苯*、硝基苯*、二硝基苯*、2,4-二硝基甲苯*、2,4,6-三硝基甲苯*、硝基氯苯*、2,4-二硝基氯苯*、2,4-二氯苯酚*、2,4,6-三氯苯酚*、五氯酚*、苯胺*、联苯胺*、丙烯酰胺*、丙烯腈*、邻苯二甲酸二丁酯*、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯*、水合肼*、四乙基铅*、吡啶*、松节油*、苦味酸*、丁基黄原酸*、活性氯*、滴滴涕*、林丹*、环氧七氯*、马拉硫磷*、乐果*、百菌清*、敌敌畏*、溴氰菊酯*、苯并(a)芘*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钼*、铍*、硼*、镭*、镍*、钡*、铊*、		
判定依据	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626105

检测结论	检测结果见报告续页。
备注	标注“*”的项目“水温*、溶解氧*、化学需氧量(COD)*、五日生化需氧量(BOD ₅)*、总磷(P)*、总氮(湖、库以N计)*、石油类*、*硫化物*、粪大肠菌群(个/L)*、钢*、氨氮(NH ₃ -N)*、三溴甲烷*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、环氧氯丙烷*、氯乙烯*、1,2-二氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、氯丁二烯*、六氯丁二烯*、苯乙烯*、乙醛*、丙烯醛*、三氯乙醛*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、乙苯*、异丙苯*、氯苯*、1,2-二氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、四氯苯*、六氯苯*、硝基苯*、二硝基苯*、2,4-二硝基甲苯*、2,4,6-三硝基甲苯*、硝基氯苯*、2,4-二硝基氯苯*、2,4-二氯苯酚*、2,4,6-三氯苯酚*、五氯酚*、苯胺*、联苯胺*、丙烯酰胺*、丙烯腈*、邻苯二甲酸二丁酯*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、水合肼*、四乙基铅*、吡啶*、松节油*、苦味酸*、丁基黄原酸*、活性氯*、滴滴涕*、林丹*、环氧七氯*、马拉硫磷*、乐果*、百菌清*、敌敌畏*、溴氰菊酯*、苯并(a)芘*、微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时)*、钼*、铍*、硼*、锑*、镍*、钡*、铊*、”无检测资质，分包至其他公司
批准: 王文斌	审核: 陈志刚



河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626105

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
1	水温	℃	周平均最大温升 ≤ 1	0.31
			周平均最大温降 ≤ 2	0.33
2	pH	无量纲	6~9	8.45
3	溶解氧	mg/L	≥ 5	7
4	砷	mg/L	≤ 0.05	< 0.0007
5	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0002
6	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.0034
7	铅	mg/L	≤ 0.05	< 0.0063
8	汞	mg/L	≤ 0.0001	< 0.00002
9	氰化物	mg/L	≤ 0.2	< 0.003
10	化学需氧量（COD）	mg/L	≤ 20	0.27
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤ 10	0.56
12	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	mg/L	≤ 4	0.0023
13	总磷（P）	mg/L	≤ 0.05	0.00024
14	氨氮（NH ₃ -N）	mg/L	≤ 1.0	0.0032
15	总氮（湖、库以 N 计）	mg/L	≤ 1.0	0.00028
16	氟化物（以 F 计）	mg/L	≤ 0.2	0.0017
17	挥发酚	mg/L	≤ 0.005	0.001
18	石油类	mg/L	≤ 0.05	0.0031
19	阴离子表面活性剂	mg/L	≤ 0.2	0.0211
20	硫化物	mg/L	≤ 0.2	0.03
21	粪大肠菌群	（个/L）	≤ 10000	126
22	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	mg/L	≤ 250	37

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626105

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
22	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.035
23	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.0028
24	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.0005
25	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.17
26	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.03
27	钢	mg/L	≤ 1.0	0.01
28	硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计）	mg/L	≤ 250	25.1
29	高锰酸盐指数	mg/L	≤ 6.0	2
30	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	5×10^{-6}
31	四氯化碳	mg/L	≤ 0.02	3.1×10^{-6}
32	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	2×10^{-6}
33	二氯甲烷	mg/L	≤ 0.02	1.2×10^{-6}
34	1,2-二氯乙烷	mg/L	≤ 0.03	$< 1.27 \times 10^{-1}$
35	环氧氯丙烷	mg/L	≤ 0.02	0.0079
36	氯乙烯	mg/L	≤ 0.005	$< 2.15 \times 10^{-4}$
37	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 1.26 \times 10^{-4}$
38	1,1-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.03	$< 2.08 \times 10^{-4}$
39	三氯乙烯	mg/L	≤ 0.07	$< 1.25 \times 10^{-4}$
40	四氯乙烯	mg/L	≤ 0.04	$< 1.82 \times 10^{-4}$
41	氯丁二烯	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
42	六氯丁二烯	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.01 \times 10^{-5}$
43	苯乙烯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
44	甲醛	mg/L	≤ 0.9	0.005

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626105

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
45	乙醛	mg/L	≤ 0.05	0.0001
46	丙烯醛	mg/L	≤ 0.1	0.006
47	三氯乙醛	mg/L	≤ 0.01	$< 3.20 \times 10^{-4}$
48	苯	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
49	甲苯	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
50	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
51	乙苯	mg/L	≤ 0.3	0.009
52	异丙苯	mg/L	≤ 0.25	$< 2.25 \times 10^{-4}$
53	氯苯	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
54	1,2-二氯苯	mg/L	≤ 1.0	0.008
55	1,4-二氯苯	mg/L	≤ 0.3	0.007
56	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
57	四氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 1.26 \times 10^{-4}$
58	六氯苯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.1 \times 10^{-4}$
59	硝基苯	mg/L	≤ 0.017	$< 2.05 \times 10^{-4}$
60	二硝基苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.36 \times 10^{-4}$
61	2,4-二硝基甲苯	mg/L	≤ 0.0003	$< 2.140 \times 10^{-6}$
62	2,4,6-三硝基甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	硝基氯苯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.50 \times 10^{-4}$
64	2,4-二硝基氯苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.85 \times 10^{-4}$
65	2,4-二氯苯酚	mg/L	≤ 0.093	$< 1.58 \times 10^{-4}$
66	2,4,6-三氯苯酚	mg/L	≤ 0.2	$< 2.56 \times 10^{-4}$
67	五氯酚	mg/L	≤ 0.009	$< 2.52 \times 10^{-5}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626105

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
68	苯胺	mg/L	≤ 0.1	$< 1.72 \times 10^{-4}$
69	联苯胺	mg/L	≤ 0.0002	$< 1.77 \times 10^{-6}$
70	丙烯酰胺	mg/L	≤ 0.0005	$< 2.21 \times 10^{-6}$
71	丙烯腈	mg/L	≤ 0.1	$< 8.50 \times 10^{-4}$
72	邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	≤ 0.003	$< 2.35 \times 10^{-4}$
73	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤ 0.008	$< 2.64 \times 10^{-4}$
74	水合肼	mg/L	≤ 0.01	$< 2.41 \times 10^{-4}$
75	四乙基铅	mg/L	≤ 0.0001	$< 1.63 \times 10^{-5}$
76	吡啶	mg/L	≤ 0.2	$< 2.98 \times 10^{-4}$
77	松节油	mg/L	≤ 0.2	$< 1.68 \times 10^{-4}$
78	苦味酸	mg/L	≤ 0.5	$< 3.78 \times 10^{-4}$
79	丁基黄原酸	mg/L	≤ 0.005	$< 2.14 \times 10^{-4}$
80	活性氯	mg/L	≤ 0.01	$< 2.37 \times 10^{-4}$
81	滴滴涕	mg/L	≤ 0.001	$< 2.33 \times 10^{-4}$
82	林丹	mg/L	≤ 0.002	$< 2.72 \times 10^{-4}$
83	环氧七氯	mg/L	≤ 0.0002	$< 2.10 \times 10^{-5}$
84	马拉硫磷	mg/L	≤ 0.05	$< 4.0 \times 10^{-4}$
85	乐果	mg/L	≤ 0.08	$< 7.2 \times 10^{-4}$
86	百菌清	mg/L	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$
87	敌敌畏	mg/L	≤ 0.05	$< 4.2 \times 10^{-4}$
88	溴氰菊酯	mg/L	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$
89	苯并(a)芘	mg/L	$\leq 2.8 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-8}$
90	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤ 0.001	$< 6 \times 10^{-5}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告



JF-20240626105

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
91	钼	mg/L	≤ 0.07	$< 8 \times 10^{-3}$
92	铍	mg/L	≤ 0.002	$< 2.3 \times 10^{-6}$
93	硼	mg/L	≤ 0.5	0.012
94	锑	mg/L	≤ 0.005	$< 5 \times 10^{-4}$
95	镍	mg/L	≤ 0.02	$< 6 \times 10^{-3}$
96	钡	mg/L	≤ 0.7	$< 1 \times 10^{-3}$
97	铊	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$

-----报告结束-----

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002



检测报告

No: JF-20240626106

项目名称: 上街区城市公共供水水质检测项目
委托单位: 上街区城市管理局
受检地址: 上街区丹江路与登封路交叉口西 180 米
锦尚新城
检测类别: 委托检测
签发日期: 2024 年 06 月 26 日

河南剑丰检测科技有限公司
HenanJianfengTestingTechnologyCo., Ltd.
(加盖检验检测专用章)



声明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 2、复制检测报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效；
- 3、检测报告无编制、审核、批准签字（盖章）无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、对检测报告若有异议，应于收到本报告七日内向本公司提出，逾期视为认可检测报告；
- 6、委托检验仅对检测现场负责，委托方送样检验仅对来样负责。

地址：郑州航空港经济综合实验区临空生物医药园 1 号楼 5 层

电话：0371-61602999

邮政编码：451162

邮箱：chenzhibin@hnjfkjyxs.wecom.work

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626106

委托单位	上街区城市管理局		
受检地址	上街区丹江路与登封路交叉口西 180 米锦尚新城		
样品名称	生活饮用水	采样人员	王侨 李雅婵
样品编号	JF-20240605GSZ107	样品状态	标签完整，密封完好
采样日期	2024 年 06 月 05 日	检测完成日期	2024 年 06 月 26 日
采样点位	锦尚新城管网水物业取水口		
检测项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）*、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、溴酸盐*、贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、硒、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、四氯化碳、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯（总量）*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯（总量）*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯（总量）*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇*、土臭素*。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》GB/T 5750.2-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13.2023		

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626106

检测结论	检测结果见报告续页。
备注	1. 三卤甲烷的检测结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的检测结果与其各自限值的比值之和，当检测项目的检测结果小于检出限时，按“0”参与计算； 2. 标注“*”的项目“一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、三溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*、亚氯酸盐*、氨（以 N 计）*、溴酸盐*贾第鞭毛虫*、隐孢子虫*、锑*、钡*、铍*、硼*、钼*、镍*、银*、铊*、高氯酸盐*、二氯甲烷*、1,2-二氯乙烷*、氯乙烯*、1,1-二氯乙烯*、1,2-二氯乙烯(总量)*、三氯乙烯*、四氯乙烯*、六氯丁二烯*、苯*、甲苯*、二甲苯(总量)*、苯乙烯、氯苯*、1,4-二氯苯*、三氯苯(总量)*、六氯苯*、七氯*、马拉硫磷*、乐果*、灭草松*、百菌清*、呋喃丹*、毒死蜱*、草甘膦*、敌敌畏*、莠去津*、溴氰菊酯*、2,4-滴*、乙草胺*、五氯酚*、2,4,6-三氯酚*、苯并(a)芘*、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*、丙烯酰胺*、环氧氯丙烷*、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）*、钠*、2-甲基异莰醇*、土臭素*。”无检测资质，分包至其他公司
批准：王文斌 审核：陈永华 检测：杨博君	



河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626106

序号	检测项目		单位	标准要求	实测结果
1	菌落总数		CFU/mL	≤100	21
2	总大肠菌群		MPN/100mL	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不应检出	未检出
4	砷		mg/L	≤0.01	<0.001
5	镉		mg/L	≤0.005	<0.0002
6	铬（六价）		mg/L	≤0.05	<0.0018
7	铅		mg/L	≤0.01	<0.0016
8	汞		mg/L	≤0.001	<0.0001
9	氰化物		mg/L	≤0.05	<0.0031
10	氟化物		mg/L	≤1.0	0.16
11	硝酸盐（以N计）		mg/L	≤10	0.64
12	三卤甲烷	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0021
13		一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00020
14		二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.0022
15		三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.00027
16	二氯乙酸*		mg/L	≤0.05	0.0015
17	三氯乙酸*		mg/L	≤0.1	0.001
18	亚氯酸盐*		mg/L	≤0.7	0.0423
19	氯酸盐		mg/L	≤0.7	0.0318
20	色度		度	≤15	<5
21	浑浊度		NTU	≤1	<0.36
22	臭和味		/	无异臭、异味	无异臭、异味

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司
检测报告

JF-20240626106

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	无量纲	6.5-8.5	8.14
25	铝	mg/L	≤0.2	<0.037
26	铁	mg/L	≤0.3	<0.006
27	锰	mg/L	≤0.1	<0.0006
28	铜	mg/L	≤1.0	<0.12
29	锌	mg/L	≤1.0	<0.06
30	氯化物	mg/L	≤250	10.9
31	硫酸盐	mg/L	≤250	21.2
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	179
33	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	98
34	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.16
35	氨(以 N 计)*	mg/L	≤0.5	0.022
36	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.013
37	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.033
38	游离氯	mg/L	≥0.05	0.27
39	溴酸盐*	mg/L	≤0.01	0.0005
40	贾第鞭毛虫*	个/10L	<1	0
41	隐孢子虫*	个/10L	<1	0
42	锑*	mg/L	≤0.005	<5×10 ⁻⁴
43	钡*	mg/L	≤0.7	<1×10 ⁻³
44	铍*	mg/L	≤0.002	<2×10 ⁻⁴
45	硼*	mg/L	≤1.0	<0.011

-----接下一页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626106

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
46	钼*	mg/L	≤ 0.07	$< 7.8 \times 10^{-3}$
47	镍*	mg/L	≤ 0.02	$< 6.2 \times 10^{-3}$
48	银*	mg/L	≤ 0.05	< 0.013
49	铊*	mg/L	≤ 0.0001	$< 1 \times 10^{-5}$
50	硒	mg/L	≤ 0.01	$< 4 \times 10^{-4}$
51	高氯酸盐*	mg/L	≤ 0.07	$< 7 \times 10^{-3}$
52	二氯甲烷*	mg/L	≤ 0.02	0.0079
53	1,2-二氯乙烷*	mg/L	≤ 0.03	$< 1.27 \times 10^{-4}$
54	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	$< 1.30 \times 10^{-4}$
55	氯乙烯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.34 \times 10^{-4}$
56	1,1-二氯乙烯*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.42 \times 10^{-4}$
57	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	$< 2.75 \times 10^{-4}$
58	三氯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 2.20 \times 10^{-4}$
59	四氯乙烯*	mg/L	≤ 0.04	$< 1.50 \times 10^{-3}$
60	六氯丁二烯*	mg/L	≤ 0.0006	$< 1.21 \times 10^{-5}$
61	苯*	mg/L	≤ 0.01	$< 7.8 \times 10^{-5}$
62	甲苯*	mg/L	≤ 0.7	$< 2.30 \times 10^{-4}$
63	二甲苯	mg/L	≤ 0.5	$< 1.01 \times 10^{-4}$
64	苯乙烯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.25 \times 10^{-4}$
65	氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 1.25 \times 10^{-4}$
66	1,4-二氯苯*	mg/L	≤ 0.3	$< 5.6 \times 10^{-5}$
67	三氯苯	mg/L	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$
68	六氯苯*	mg/L	≤ 0.001	$< 2.50 \times 10^{-4}$

-----接下页-----

河南剑丰检测科技有限公司

检测报告

JF-20240626106

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果
69	七氯*	mg/L	≤ 0.0004	$< 3.4 \times 10^{-5}$
70	马拉硫磷*	mg/L	≤ 0.25	$< 4.0 \times 10^{-4}$
71	乐果*	mg/L	≤ 0.006	$< 7.2 \times 10^{-4}$
72	灭草松*	mg/L	≤ 0.3	$< 5 \times 10^{-4}$
73	百菌清*	mg/L	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$
74	呋喃丹*	mg/L	≤ 0.007	$< 1.25 \times 10^{-4}$
75	毒死蜱*	mg/L	≤ 0.03	$< 2.5 \times 10^{-4}$
76	草甘膦*	mg/L	≤ 0.7	< 0.025
77	敌敌畏*	mg/L	≤ 0.001	$< 4.2 \times 10^{-4}$
78	莠去津*	mg/L	≤ 0.002	< 0.0005
79	溴氰菊酯*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$
80	2,4-滴*	mg/L	≤ 0.03	$< 4.0 \times 10^{-4}$
81	乙草胺*	mg/L	≤ 0.02	$< 1.4 \times 10^{-6}$
82	五氯酚*	mg/L	≤ 0.009	$< 9.9 \times 10^{-4}$
83	2,4,6-三氯酚*	mg/L	≤ 0.2	$< 4.0 \times 10^{-4}$
84	苯并(a)芘*	mg/L	≤ 0.00001	$< 1.6 \times 10^{-6}$
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)*	mg/L	≤ 0.008	$< 4.1 \times 10^{-4}$
86	丙烯酰胺*	mg/L	≤ 0.0005	$< 5 \times 10^{-5}$
87	环氧氯丙烷*	mg/L	≤ 0.0004	$< 6.2 \times 10^{-5}$
88	微囊藻毒素-LR*	mg/L	≤ 0.001	$< 6 \times 10^{-5}$
89	钠*	mg/L	≤ 200	5.67
90	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0003
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.005
92	2-甲基异莰醇*	mg/L	≤ 0.00001	$< 2.1 \times 10^{-6}$
93	土臭素*	mg/L	$\leq 0.00001 \text{mg/L}$	$< 3.9 \times 10^{-6}$

检测结论

本次所测各项指标项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

-----报告结束-----